
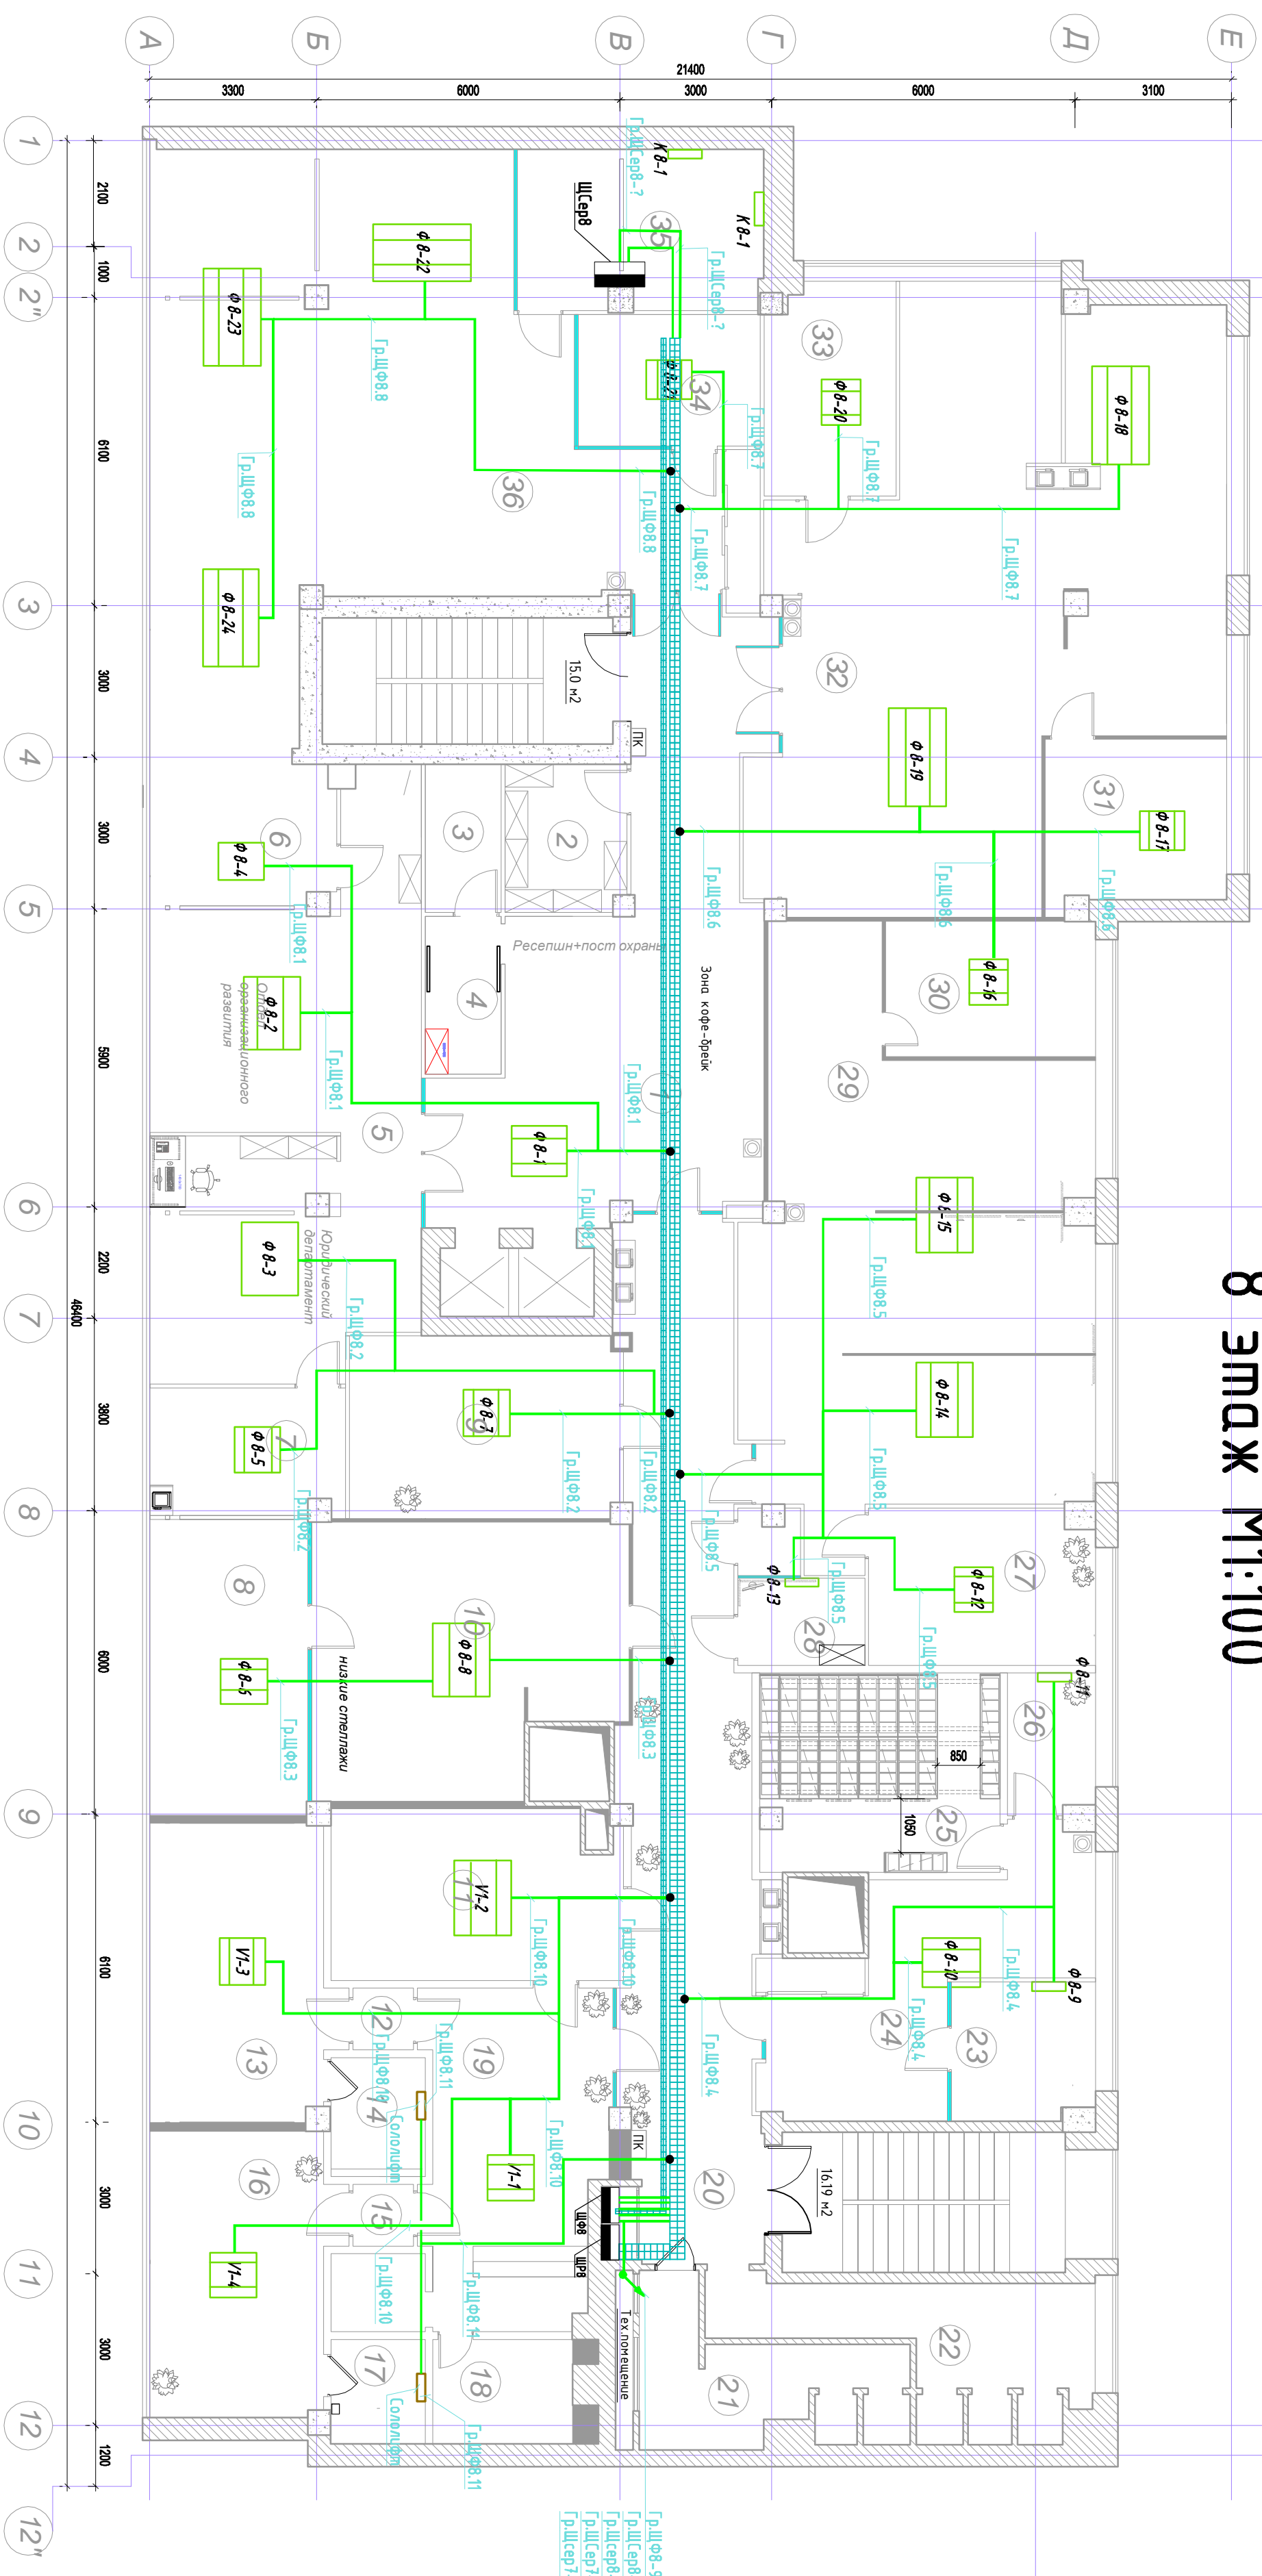




8 этаж М1:100



фрагмент кровли в  
осях 9-12 Б-Г. М1:100

Обознач.	Наименование	Примечание
	фанкойл	
	Шум распределительный	

1. Элементы сети выполнены 3-х и 5-и профилейми (фрезой, гнутой) работ и гнутой защитный профилейми. Элементы сети предусмотрены кодами марки ВП-н-1,5 0,6.
2. Кабели проложены в кабельных каналах, в том числе в незаряде ВП-н-1,5 0,6.
3. Проходы кабельных линий через стены выполнены в специально проделанных кабельных проходах, предотвращающих распространение огня.
4. Подключение оборудования выполнено в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

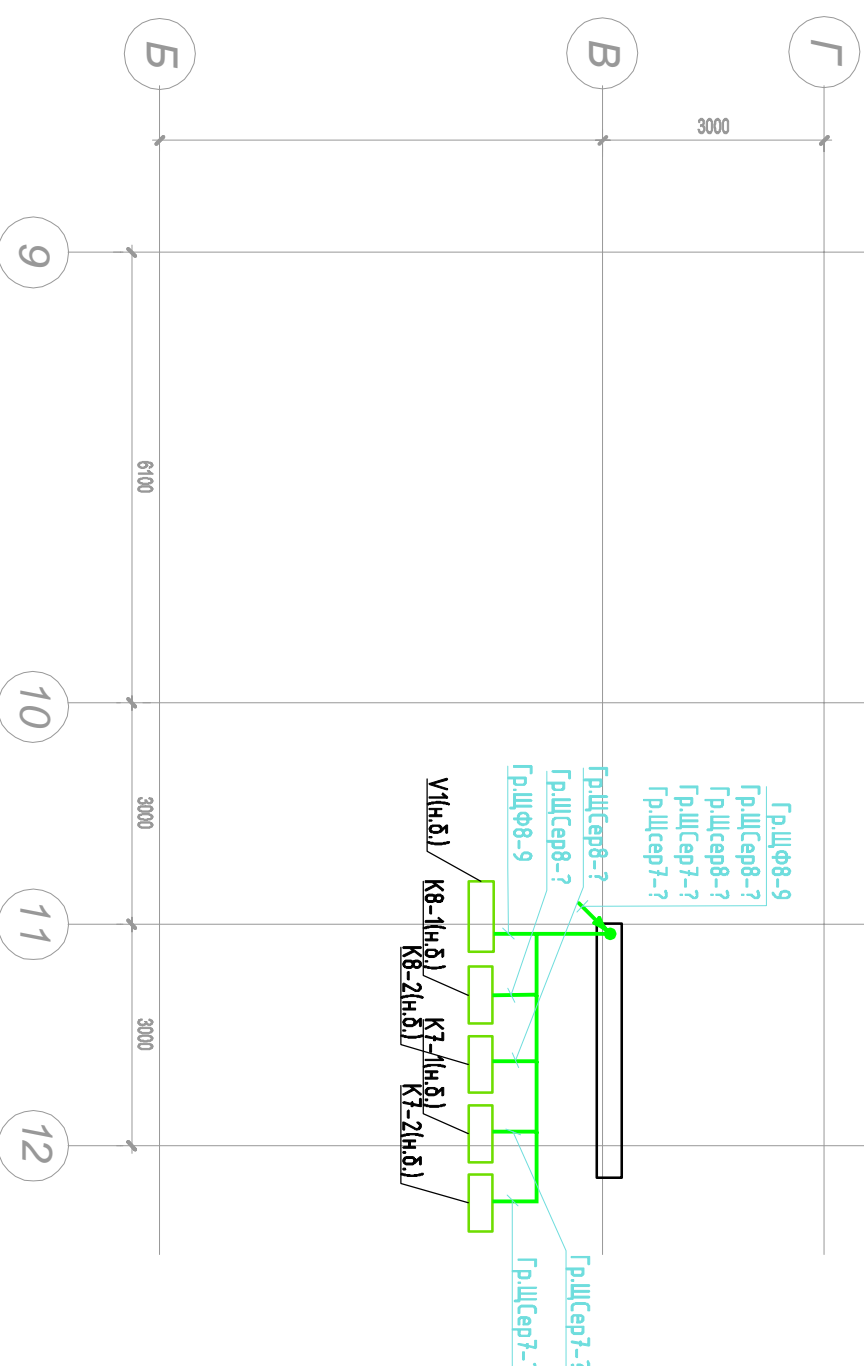

Д-12/03				ЭОМ	
ООО "ЭЖКО-РОС" г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр "Магистраль Плада"					
Изм.	Кол-во	Лист	Маск.	Подпись	Дата
ЛП	Горючий				
Рис. пр. отд.	Грибач				
Разработчик	Калес				
Электроосвещение. Символ электрооборудование.			Символ	Лист	Листов
ПЛАН СЕТЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. 8 ЭТАЖ, КРОВОЯ.			Р	25	32
ООО "Группа компаний "ВБК Инженеринг"					